

UA



**ZSO  
Muttenz**

## Anlage- und Reparaturdienst

Die ZS-Anlagen der Gemeinde stellen einen sehr wichtigen Stützpfiler der ZS-Organisation dar. Diese müssen im Ernst-/Katastrophenfall funktionstüchtig sein und sicher betrieben werden. Dafür ist der Anlage- und Reparaturdienst zuständig, in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde-Bauverwaltung.

Im Anl + Rep D werden zwei Wiederholungskurse von je zwei Tagen pro Jahr durchgeführt. Diese dienen dazu, die acht ZS-Anlagen von Muttenz periodisch zu betreiben und zu kontrollieren.

Beim WK vom 11./12. September 1997 wurde das Schwergewicht auf die Anlage Margelacker gelegt, welche im kommenden Jahr für kantonale Ausbildungskurse (Sanitätsdienst, Anlagendienst usw.) eingesetzt wird.

Die Anlage wurde nochmals auf die volle Funktionstüchtigkeit hin geprüft und letzte notwendige Arbeiten in die Wege geleitet.


DC Anl + Rep D C. Messmer

## Kulturgüterschutz

Der diesjährige Dienstanlass des Kulturgüterschutzes gliederte sich in drei Teile. Aus erster Hand, nämlich durch Herrn P. Birrer von der kantonalen Denkmalpflege, wurden die Diensttenden über die Unterschiede und Zusammenhänge zwischen Kulturgüterschutz, Heimatschutz und Denkmalschutz informiert. Im zweiten Teil wurde im Sinne einer Inventarisierungsübung ein erstes Inventar der Muttenzer Dorfbrunnen erstellt. Dieses Inventar gibt Auskunft über Standort, Gestalt, Zustand und ungefähre Masse der 35 wichtigsten Brunnenanlagen in unserer Gemeinde.

Der Nachmittag des letzten Tages diente wie jedes Jahr der Sensibilisierung der Mannschaft für schützenswerte Kulturgüter. Unter professioneller Führung von Herrn M. Billerbeck von der kantonalen Denkmalpflege, besuchten wir die Siedlung Freidorf. Dabei wurden historische, sozialpolitische, bautechnische sowie ökonomische Aspekte erläutert. Die Verdichtungsprojekte der Architekturabteilung der Ingenieurschule beider Basel zeigen dabei, dass auch die Begriffe Kultur, Gut und Schutz einem stetigen Wandel der Zeit ausgesetzt und unterworfen sind.

DC KGS D. Speiser

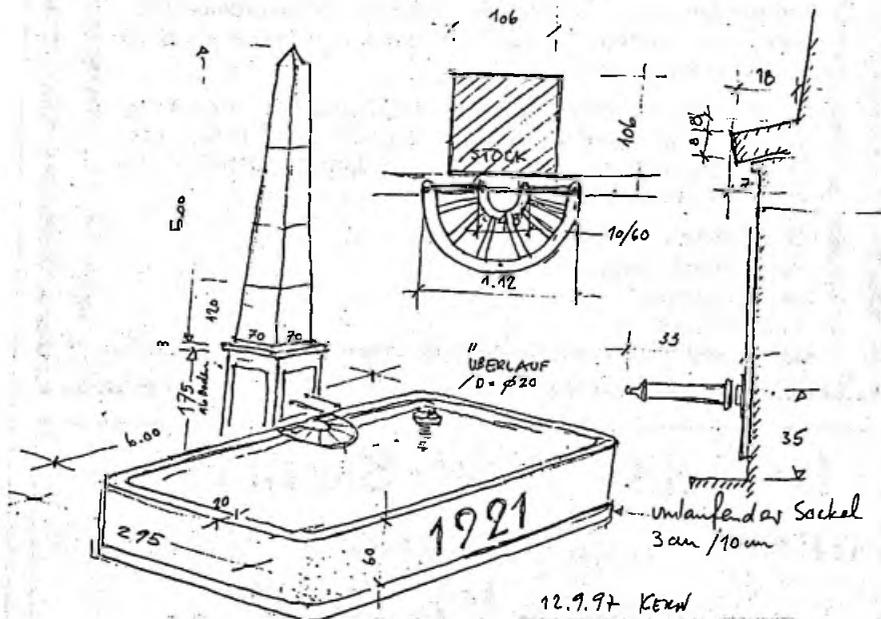

35 Brunnenanlagen wurden vom Kulturgüterschutz inventarisiert.